

MESTO SPIŠSKÉ VLACHY
SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
Stavebný úrad

Číslo: 1505/RUS/2021-VV

V Spišských Vlachoch, dňa 21.09.2021

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A
O Z N Á M E N I E

rozhodnutia o umiestnení stavby podľa § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/, v znení neskorších platných právnych predpisov.

Mesto Spišské Vlachy, ako vecne a územne príslušný stavebný úrad, podľa ust. § 117 stavebného zákona a § 2 písm. e) zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, po vykonanom územnom konaní v zmysle § 37 stavebného zákona, vydalo podľa § 39 a § 39a ods. 1 stavebného zákona

rozhodnutie o umiestnení stavby

pre s názvom „**Spišské Vlachy – úprava NN vedenia (AF4-OPT)**“ – líniová stavba, na pozemkoch viacerých parciel – parc. č. KN C 2128/2 (KN E 97801/1), 2093/1, 2139/1, 2095/3, 2134/36, 2134/10, 2094, 2106/1, 2119, 1181, 1182/3, 1260 (KN E 90826, 90827, 90828, 90829), 2120 v kat. území **Spišské Vlachy**, tak ako je to zakreslené v situácii osadenia stavby, spracovanej na podklade kópii z katastrálnej mapy v M 1 : 1 000 a podľa projektovej dokumentácie spracovanej Ing. Tomášom Bradáčom, autorizovaným stavebným inžinierom, s reg. č. 6843*A2 – Komplexne architektonické a inžinierske služby, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tohoto rozhodnutia.

Prílohy: územné rozhodnutie č. 1505/RUS/2021, zo dňa 21.09.2021
situácia osadenia stavby

Toto oznámenie spolu s prílohami musí byť vyvesené po dobu 15 dní.

Lubomír Fifik, v.r.
primátor mesta

Vyvesené dňa : 24.09.2021

Sňaté dňa :

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a sňatie

MESTO SPIŠSKÉ VLACHY
SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
Stavebný úrad

Podľa rozdeľovníka

Váš list/zo dňa

Naša značka
1505/RUS/2021

Vybavuje
Ing. Gmucová
053-4174229

Spišské Vlachy
20.09.2021

Vec:

Východoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, zastúpený v konaní spol. M.S.Profi, s.r.o., so sídlom Ličartovce 2527, 082 03 Lemešany - návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby s názvom „Spišské Vlachy – úprava NN vedenia (AF4-OPT)“ – líniová stavba, na pozemkoch viacerých parciel v kat. území Spišské Vlachy

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Navrhovateľ **Východoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice**, zastúpený v konaní spol. **M.S.Profi, s.r.o., so sídlom Ličartovce 2527, 082 03 Lemešany**, podal dňa 07.07.2021 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby s názvom „**Spišské Vlachy – úprava NN vedenia (AF4-OPT)**“ – líniová stavba, na pozemkoch viacerých parciel – parc. č. KN C 2128/2 (KN E 97801/1), 2093/1, 2139/1, 2095/3, 2134/36, 2134/10, 2094, 2106/1, 2119, 1181, 1182/3, 1260 (KN E 90826, 90827, 90828, 90829), 2120 v kat. území **Spišské Vlachy**.

Začatie konania bolo oznámené všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy, v meste Spišské Vlachy bolo oznámenie doručené verejnou vyhláškou.

Mesto Spišské Vlachy, ako vecne a územne príslušný stavebný úrad, podľa ust. § 117 stavebného zákona a § 2 písm. e) zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, posúdilo predložený návrh a priloženú dokumentáciu podľa ust. § 37 a § 38 stavebného zákona a na základe tohoto posúdenia

v y d á v a

podľa § 39 a § 39a stavebného zákona, investorovi **Východoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice** toto

rozhodnutie o umiestnení stavby

pre stavbu s názvom „**Spišské Vlachy – úprava NN vedenia (AF4-OPT)**“ – líniová stavba, na pozemkoch viacerých parciel – parc. č. KN C 2128/2 (KN E 97801/1), 2093/1, 2139/1, 2095/3, 2134/36, 2134/10, 2094, 2106/1, 2119, 1181, 1182/3, 1260 (KN E 90826, 90827, 90828, 90829), 2120 v kat. území **Spišské Vlachy**, tak ako je to zakreslené v situácii osadenia stavby, spracovanej na podklade kópii z katastrálnej mapy v M 1 : 1 000 a podľa projektovej dokumentácie spracovanej Ing. Tomášom Bradáčom, autorizovaným stavebným inžinierom, s reg. č. 6843*A2 – Komplexne architektonické a inžinierske služby, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tohoto rozhodnutia.

Stavba rieši vybudovanie novej telekomunikačnej trasy pre skvalitnenie poskytovania elektronickej komunikačnej služby. Výstavba optickej trasy je navrhnutá cez ulice Slobody, 9. mája, Hviezdoslavova, Vajanského a Slovenská.

Stavba začína napojením pri stĺpe NN vedenia v majetku VSD a.s. na parcele KN E 97801/1 na križovatke ulíc Slobody a Vajanského. Odtiaľ vedie riadeným pretlakom popod štátnu cestu II/547 a vodný tok Branisko Odtiaľ vedie v súbehu s vodným tokom Branisko smerom k štátnej ceste II/536, ktorú križuje riadeným pretlakom Pokračuje v zeleni v súbehu s vodným tokom Branisko po ulici Vajanského, následne kríži pretlakom miestnu komunikáciu na ulici Jilemnického a pokračuje popri chodníku pri vodnom toku až k miestnej komunikácii na ulici Slovenská, ktorú križuje prekopením s následným uvedením do pôvodného stavu. Trasa končí pri stĺpe NN vedenia na parcele KN C 2120 na ul. Slovenská.

Predmetná stavba sa v zmysle ust. § 139 ods. 3 písm. f) stavebného zákona považuje za líniovú stavbu. Z uvedených dôvodov sa v územnom rozhodnutí neuvádzajú parcelné čísla pozemkov podľa katastra nehnuteľnosti, ale iba opis prebiehajúcich hraníc (§ 3 ods. 2 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona).

Predmetná telekomunikačná stavba je vo verejnom záujme, preto sa na navrhovateľa vzťahuje oprávnenie podľa § 66 ods. 1 zákona 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, zriaďovať, resp. stavať vedenia verejnej siete na cudzích nehnuteľnostiach. Tieto oprávnenia sú podľa ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách vecnými bremenami viaznucami na dotknutých nehnuteľnostiach. Uvedené právo k pozemkom, podľa osobitného zákona o elektronických komunikáciách, je podľa ust. § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona „iným právom“, oprávňujúcim navrhovateľa k umiestneniu a zriadeniu stavby.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby stavebný úrad určuje tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnená tak, ako je to zakreslené v situácii osadenia stavby, spracovanej na podklade kópie z katastrálnej mapy, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tohoto rozhodnutia.
2. Pri vypracovaní PD musia byť dodržané ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb, príslušné STN a ostatné technické normy. Ďalej musia byť dodržané požiadavky dotknutých orgánov štátnej správy a správcov inž. sietí, osobitné predpisy, príslušné STN a ostatné technické normy. Je nutné zosúladiť strety záujmov s ostatnými uvažovanými aj jestvujúcimi inžinierskymi sieťami. Musia byť rešpektované podmienky vyplývajúce zo zákonov o životnom prostredí, o odpadoch, o ochrane kultúrnych pamiatok a ďalšie.

3. Pred začatím zemných prác zabezpečí stavebník presné vytýčenie polohy jestvujúcich podzemných vedení správcami týchto sietí (VSE, SPP, ST, Orange, T-mobile a pod.).
4. Výkopy a zemné práce v ochranných pásmach inžinierskych vedení musia byť prevedené ručne.
5. Prístup na stavenisko a k stavbe: z miestnych komunikácií a zo štátnych ciest.

6. Ostatné podmienky:

Dodržať podmienky Košického samosprávneho kraja Košice, uvedené vo vyjadrení č. 4986/2021/OSM-26863, zo dňa 21.07.2021:

- investor vykoná všetky stavebné práce a úkony súvisiace s vyššie uvedenou stavbou na vlastné náklady bez nároku na ich náhradu zo strany KSK alebo správcu,
- pri realizácii stavby budú dodržané všetky podmienky upravené vo všeobecne záväzných predpisoch, najmä v zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, v zákone č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ a vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb. v znení neskorších predpisov,
- investor je povinný pri realizácii stavby dodržať všetky podmienky uvedené vo vyjadrení správcu č. IU-2021/3099-6031, zo dňa 27.05.2021,
- investor zabezpečí miesto výkonu stavebných prác tak, aby stavebné práce neohrozovali bezpečnosť účastníkov dopravnej premávky a chodcov,
- na ceste nesmie byť uskladnená vykopaná zemina, ani stavebný materiál, nesmie dochádzať ku znečisteniu cesty, ani k jej poškodeniu, prípadné znečistenie cesty odstráni bezodkladne investor na vlastné náklady, prípadné poškodenie ciest odstráni investor v spolupráci so správcom ciest na vlastné náklady,
- počas zimného obdobia, spravidla od 01.10. v príslušnom roku do 31.03. nasledujúceho roku, správca vykonáva zimnú údržbu ciest, podmienky realizácie stavby v tomto období je potrebné odsúhlasiť pred začatím zimného obdobia so správcom,
- kríženie telekomunikačného vedenia s cestami II/536 a II/547 je potrebné realizovať bezvýkopovo, v dostatočnej hĺbke v súlade s STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia,
- telekomunikačné vedenie, ani jeho ochranné pásmo, nesmie obmedziť správcu pri výkone údržby a stavebných úprav ciest č. II/536 a II/547,
- pokiaľ telekomunikačné vedenie svojim umiestnením a technickým spracovaním nebude zodpovedať ustanoveniam cestného zákona, vlastník vedenia je povinný v prípade plánovaných rekonštrukcií pozemnej komunikácie na vlastné náklady zabezpečiť preloženie alebo odstránenie vedenia na základe oznámnia správcu alebo vlastníka pozemnej komunikácie,
- investor zodpovedá za škodu, ktorá vznikne vlastníkovi dotknutých ciest a pozemkov v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných predpisov v súvislosti s realizáciou stavebných prác alebo nedodržaním podmienok v tomto súhlase i v dôsledku neodborne prevedených prác,
- pred začatím realizácie stavebných prác si investor zabezpečí stanoviská z jednotlivých inštitúcií o všetkých podzemných vedeniach, ktoré sa na dotknutých pozemkoch v mieste uloženia stavby môžu nachádzať,
- po ukončení stavebných prác uvedie investor pozemky do pôvodného stavu s ohľadom na zmeny vykonané stavbou
- o začatí i ukončení stavebných prác bude investor informovať správcu minimálne 5 pracovných dní vopred,
- akékoľvek zmeny projektu alebo zmeny počas realizácie stavby dotýkajúce sa ciest a pozemkov je potrebné odsúhlasiť so správcom,

- v prípade zmeny technického riešenia, je potrebné projektovú dokumentáciu predložiť na opätovné vydanie stanoviska,
- V prípade, že:
 - stavba na uvedených pozemkoch bude realizovaná vo verejnom záujme, tzn. že v zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov dôjde k obmedzeniu užívania pozemku z titulu vzniku zákonného vecného bremena, je investor povinný bezodkladne po jej dokončení písomne oznámiť dokončenie stavby KSK za účelom následného uzavretia dohody o náhrade za zriadenie zákonného vecného bremena.
 - Stavba nebude realizovaná vo verejnom záujme v spojitosti s vyššie uvedeným právnym predpisom, je investor povinný:
 - pred začatím stavebných prác uzatvoriť so správcom dotknutého pozemku nájomnú zmluvu pre zabezpečenia práv k pozemkom,
 - v prípade, že na stavbu nebude vydané kolaudačné rozhodnutie, tak do 30 dní od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia písomne sa obrátiť na odbor správy majetku Úradu KSK s návrhom riešenia umiestnenia stavby na pozemkoch KSK z majetkoprávneho hľadiska,
 - v prípade, že na stavbu nebude vydané stavebné povolenie, pretože stavba podlieha ohláseniu v zmysle stavebného zákona, tak do 30 dní od protokolárneho odovzdania ukončenej stavby jej zhotoviteľ investorovi, resp. od ukončenia stavby jej investorom, písomne sa obrátiť na odbor majetku Úradu KSK s návrhom riešenia umiestnenia stavby na pozemku KSK z majetkoprávneho hľadiska.

Dodržať podmienky Správy ciest Košického samosprávneho kraja Košice, uvedené v stanovisku č. IU-2021/3099-6031, zo dňa 27.05.2021:

- Počas samotnej realizácii optického vedenia v mieste križovania s cestou II/536 a II/547 zabezpečiť v danom úseku riadne označenie pracovného miesta a to dočasným dopravným značením schváleným OR PZ ODI SNV.
- Pri stavebných prácach v blízkosti cestného telesa dbať o to, aby nebola porušená stabilita cestného telesa a nedochádzalo k prípadnému zosuvu cesty.
- Pri realizácii prác dodržať platné slovenské normy a príslušné technické predpisy.
- Výkopové práce nesmú tvoriť prekážku v rozhlade cesty.
- Pred zahájením zemných prác súvisiacich s touto stavbou, stavebník požiada jednotlivých správcov podzemných inžinierskych sietí a Mesto Spišské Vlachy o vyjadrenie a ich presné vytýčenie v teréne.
- Zeminu ani iný stavebný materiál neuskladňovať na telese cesty, každé znečistenie vozovky počas realizácie, aj počas prevádzky ihneď odstráni zhotoviteľ na vlastné náklady.
- Stavenisko zabezpečí stavebník tak, aby stavebné práce neohrozovali bezpečnosť cestnej premávky a chodcov, výkop viditeľne označiť a zabezpečiť pred možným úrazom účastníkov cestnej premávky.
- Pred začatím a ukončením stavebných prác je potrebné túto skutočnosť oznámiť minimálne 5 pracovných dní vopred Správe ciest KSK (e-mail: vladimir.baloga@scksk.sk, alebo telefonicky č.t. 053/4421784, alebo 0918 978 750).
- Stavebník pred realizáciou stavby požiada Okresný úrad spišská Nová Ves, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný cestný správny orgán, o povolenie na zvláštne užívanie cesty II.tr., o povolenie na prípadnú čiastočnú uzávierku, o určenie použitia dočasného dopravného značenia po predchádzajúcom odsúhlasení OR PZ SR Spišská Nová Ves.
- Správa ciest KSK súhlasí so zvláštnym užívaním cesty II/536 a II/547 vo vymedzenom úseku v zmysle § 8 ods. 1 zákona 135/1961.
- Plánovanou realizáciou dôjde k záberu časti pozemku podľa C KN parcely č. 2093/1 na LV č. 1495, ktorá je zapísaná vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja Košice, Námestie Maratónu mieru v Košiciach. Stavbu je stavebník oprávnený realizovať so súhlasom vlastníka

nehnuteľnosti (cesty, pozemku) dotknutej stavbou a preto je povinný pred začatím stavebných prác, resp. pred vydaním stavebného povolenia uzatvoriť so správcom majetku Správou ciest Košického samosprávneho kraja, Ostrovskeho 1, Košice nájomnú zmluvu, ktorou v zmysle stavebného zákona preukáže iné ako vlastnícke právo k pozemku, na ktorom má byť uskutočnená stavba.

- Stavebník je povinný obrátiť sa na vlastníka cesty t.j. Košický samosprávny kraj, odbor správy majetku, Námestie Maratónu mieru č. 1, 042 66 Košice. K žiadosti je potrebné doložiť stanovisko SC KSK..
- Pred začatím stavebných prác v dostatočnom časovom predstihu je stavebník povinný sa obrátiť na správcu cesty – Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Ostrovskeho 1, 010 01 Košice (e-mail: sekretariat@seksksk.sk, tel 055/7860 046) so žiadosťou o uzatvorenie inomínantnej zmluvy (IZ) a je povinný uzatvoriť so správcom cesty predmetnú zmluvu o úprave práv a povinností spojených s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii, v ktorej budú podrobne upravené a špecifikované práva a povinnosti správcu pozemnej komunikácie pri prenechaní komunikácie do dočasného užívania. Predmetná zmluva sa uzatvára za účelom ochrany pozemnej komunikácie pri realizácii stavieb, ktorými je pozemná komunikácia dotknutá a poskytnutie záruky, v rámci ktorej preberá stavebník zodpovednosť za vady stavebnotechnického stavu telesa, ktoré vzniknú v dôsledku ním realizovanej stavby.
- V prípade porušenia podmienky zo strany stavebníka uzatvoriť inomínatnu zmluvu, bude správca ciest II. a II. triedy postupovať v zmysle zákona č. 71/1976 v správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Dodržať podmienky SPP-distribúcia, a.s, uvedené vo vyjadrení č. TD/NS/0491/2021/Hy zo dňa 28.7.2021:

- Pred realizáciou zemných prác alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk) (časť E-slужby).
- V záujme predchádzania poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m bezplatne.
- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk) (časť E-slужby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- až 150 000,- €.
- Stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
- Stavebník prác je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu až po predchádzajúcom vytyčení týchto plynárenských zariadení a to výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové alebo bezvýkopové technológie.
- Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu

VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne je stavebník povinný v mieste križovania obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska.

- V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác.
- Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané.
- Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Kvasnica, email: Jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa.
- Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu.
- Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.
- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť k spáchaniu trestného činu.
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 701 02.
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
- Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
- Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
- V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
- V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

Dodržať podmienky Okresného úradu v Spišskej Novej Vsi, odboru starostlivosti o ŽP, uvedené v súhlase č. OÚ-SN-OSZP-2021/011320-002 zo dňa 19.07.2021:

- Križovanie a súbeh s vodným tokom vykonať v zmysle STN 6822 „Križovania a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“;
- Pri križovaní vodných tokov dodržať minimálne krytie 1,2 m medzi hornou stranou chráničky a dnom vodného toku bez uvažovania nánosov;
- Na oboch brehoch osadiť tabule „pozor nebagrovat“;
- V prípade súbehu s vodným tokom viesť trasu min. 10 m od brehovej čiary vodného toku v zmysle STN 736822;
- Narušený terén a brehy vodného toku uviesť do pôvodného stavu
- Počas výstavby neuskladňovať stavebný materiál v prietokovom profile vodného toku ani na pobrežných pozemkoch. Narušené trávnaté plochy a brehy vodných tokov uviesť do pôvodného stavu.
- Mechanizmy používané počas realizácie stavby musia byť v bezporuchovom stave, aby nedošlo k úniku ropných látok.
- V priebehu stavebných prác zabezpečiť, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových vôd, v prípade havárie kontaktovať havarijného technika SVP, š.p., OZ Košice.
- V prípade zásahov do pozemkov vo vlastníctve SVP, š.p. je potrebné ich majetkoprávne vysporiadanie.
- Po ukončení prác SVP, š.p., OZ Košice porealizačné výškopisné a polohopisné zameranie križovanie stavby s vodným tokom v digitálnej forme,
- V zmysle Zákona o vodách č. 364/2004 § 49 ods. 5 správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov. Podľa Zákona o vodách č. 364/2004, § 47, odst. 3 vlastníci stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami, alebo technických zariadení umiestnených na vodnom toku a v inundačnom území sú povinní na vlastné náklady: a) dbať o ich riadnu údržbu a o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd b) zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami a ľadom c) odstraňovať nánosy a prekážky vo vodnom toku brániace jeho nehatenému odtoku.
- Dodržať ochranné pásmo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie - § 19 zákona NR SR č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii sieťových odvetví.

Dodržať podmienky Krajského pamiatkového úradu Košice, uvedené v záväznom stanovisku č. KPUKE-2021/9685-02/46513/HT zo dňa 07.06.2021:

- Ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, je stavebník povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo Archeologickým ústavom SAV.

Dodržať podmienky Slovak Telekom a.s., a DIGI SLOVAKIA s.r.o., (vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sietí č. 6612115896 zo dňa 17.06.2021)

- V záujmovom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s., a DIGI SLOVAKIA s.r.o.,
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenia § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s., a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o.,

alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s., na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Ján Dubiňák, jan.dubinak@telekom.sk, +421 53 4493203.

- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zák. č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody o podmienkach prekládky nie je možné preložiť, zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o., o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK Spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy SEK spoločnosti vykoná Slovak Telekom, a.s., a DIGI SLOVAKIA s.r.o. Na povrchu terénu vykoná na základe samostatnej objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke <http://www.telekom.sk/vyjadenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s., povinný zabezpečiť:
- ochranu, alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.;
- vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia;
- odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia;
- v lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky iba zmluvný partner: SPOJSTAV, spol. s o., spojstav@spojstake.sk, 055/7292632, 053/4411177
- Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, žiadateľ je povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu;
 - preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené;
 - upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu;
 - upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje);
 - aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia;
 - zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním);
 - bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo: 0800123777;
 - overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že ST nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomia ST);
 - v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST;
- dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, vyjadrenie číslo: OU-SN-OCDPK-2019/010640 zo dňa 08.06.2021

- Stavba bude situovaná mimo ochranného pásma cesty II. triedy č. 536 a cesty II. triedy 547. V prípade, že stavebné práce si neočakávane vyžadujú vykonanie prác v ochrannom pásme niektorej z uvedených ciest, je potrebné požiadať tunajší úrad o udelenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme.
- Stavbou dotknuté cesty II. triedy budú výlučne dotknuté v miestach a spôsobom podľa priloženej dokumentácie.
- Trasa navrhovaného vedenia križuje cestu II/536 1x a cestu II/547 1x s vedením trasy aj v súbehu s cestou II/547.
- V prípade ukladania vedenia pod cestou, bude toto realizované výlučne metódou riadeného pretlaku (mikrotunelovaním) v minimálnej hĺbke 1200 mm pod niveletou komunikácie s uložením kábla do PE chráničky presahujúcou minimálne 1 m na každú stranu od okraja komunikácie.
- Pri vydaní povolení v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a pri samotnej realizácii stavby budú dodržané ustanovenia cestného zákona, vyhlášky č. 35/1984 Zb. ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon), platné STN a TP MDaV SR.
- Zemné práce v dotyku s cestou II/536, II/547 je potrebné realizovať v súlade s STN 73 3050 tak, aby nedošlo k narušeniu stability telesa ciest.
- Zemné práce v dotyku s dotknutými cestami II./III. triedy je potrebné realizovať v súlade s STN 73 3050 tak, aby nedošlo k narušeniu stability telesa ciest.
- Realizovaním stavby nedôjde k výrubu drevín cestnej zelene prípadne poškodeniu koreňovej sústavy týchto drevín.
- Počas realizácie stavby bude bezpečnosť cestnej premávky okrem iného zabezpečená aj prenosným dopravným značením umiestneným podľa určenia prenosného dopravného značenia, ktoré na dotknutej ceste II. triedy po doručenej žiadosti vrátane potrebných príloh vydá Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Projektová dokumentácia prenosného dopravného značenia (overená dopravným inšpektorátom) sa predkladá v dvoch vyhotoveniach, spolu so súhlasným záväzným stanoviskom dopravného inšpektorátu, správcu cesty a vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o súvisle zastavané územie aj súhlasným stanoviskom mesta Spišské Vlachy. Určenie prenosného dopravného značenia na musí byť vydané najneskôr do nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia.

- V prípade obmedzenia pohybu chodcov vedľa dotknutých ciest musí byť umožnený bezpečný pohyb tak, aby chodci nevchádzali priamo na dotknutú cestu II. triedy.
- Pred začatím stavebných prác, ktorými dôjde k zásahu do telesa cesty II. triedy je potrebné požiadať tunajší cestný správny orgán o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií v zmysle §8 cestného zákona a §11 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon. K žiadosti sa prikladá správny poplatok, súhlasné záväzné stanovisko dopravného inšpektorátu a správcu cesty so zvláštnym užívaním pozemných komunikácií, spolu s prehľadnou situáciou miesta zvláštneho užívania v dvoch vyhotoveniach. Stavebné práce môžu byť realizované až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zvláštnom užívaní dotknutých pozemných komunikácií.
- Na spôsob umiestnenia vedenia resp. na vykonanie jeho rekonštrukcie na ceste II. triedy alebo v ich telese je potrebný súhlas tunajšieho cestného správneho orgánu. O vydanie tohto súhlasu požiada žiadateľ ešte pred začatím stavebných prác.
- V dôsledku obmedzenia cestnej premávky na dotknutých komunikáciách počas realizácie stavebných prác v rámci uvedenej stavby je potrebné podať na tunajší cestný správny orgán žiadosť o vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku cesty II/536, II/547 podľa §7 ods. 1 cestného zákona a §10 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon. K žiadosti sa prikladá správny poplatok, súhlasné záväzné stanovisko dopravného inšpektorátu a správcu cesty s čiastočnou uzávierkou dotknutej pozemnej komunikácie, spolu s projektom dopravného značenia v dvoch vyhotoveniach vypracovaným autorizovaným stavebným inžinierom a overeným dopravným inšpektorátom.
- Za bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v úseku stavby je zodpovedný investor. Investor stavby je zodpovedný aj za prípadné vzniknuté škody na cestnom telese dotknutej cesty II. triedy, ako aj za škody vzniknuté 3 / 3 stavbou tretím osobám na majetku a zdraví v dôsledku jeho činnosti. Investor je povinný na vlastné náklady vykonať nápravu.
- Stavebné práce budú realizované tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na dotknutej pozemnej komunikácii.
- Akýkoľvek stavebný a výkopový materiál je zakázané skladovať na cestách II. triedy a na prislúchajúcich cestných pozemkoch.
- Vlastník zrealizovanej stavby si nebude nárokovat náhradu škody od správcu/vlastníka príslušnej cesty II. triedy, ku ktorej môže dôjsť prevádzkovou činnosťou pri zabezpečovaní bežnej údržby cesty, prípadne pri realizácii investičných zámerov vlastníka ciest.
- Počas realizovania stavby nesmie dochádzať k znečisťovaniu ciest II./III. triedy ako ani okolitých miestnych komunikácií, prípadné znečistenie je investor stavby povinný odstrániť bezodkladne na vlastné náklady.
- Počas výstavby a po ukončení stavebných prác budú zachované odtokové pomery cesty a v okolí dotknutých ciest.
- V prípade vykonania zmien v projektovej dokumentácii, ktorá bola zaslaná tunajšiemu úradu pre účely tohto vyjadrenia, bude upravená verzia projektovej dokumentácie (grafická aj textová časť) opätovne zaslaná tunajšiemu úradu na odsúhlasenie spolu s popisom vykonaných zmien.

Dodržať podmienky Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., OZ Košice, uvedené v stanovisku č. CS SVP OZ KE 2359/2021/2, zo dňa 25.5.2021:

- Križovanie vodných tokov je potrebné vykonať v zmysle STN 73 6822 „Križovanie a súběhy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“
- Pri križovaní stavby s vodným tokom požadujeme dodržať minimálne krytie 1,2 m medzi hornou stranou chráničky a dnom vodného toku bez uvažovania nánosov.
- Viditeľne označiť povrchovými značkami štartovaciu a cieľovú jamu na oboch brehoch vodného toku ukončením min. 3 m za brehovými čiarami.
- Narušený terén a brehy vodného toku žiadame uviesť do pôvodného stavu
- Na oboch brehoch požadujeme osadiť výstražné tabule „pozor nebagrovať“
- Pri súběhu s vodným tokom viesť trasu výkopu 10 m od brehovej čiary vodného toku.

- V priebehu stavebných prác zabezpečiť, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových vôd, v prípade havárie žiadame kontaktovať nášho havarijného technika – Ing. Kubalu na č. 09111819550.
- V prípade zásahov do pozemkov vo vlastníctve SVP š.p. požadujeme majetkoprávne vysporiadanie v spolupráci s odborom správy majetku OZ Košice, Ďumbierska 14 najneskôr ku dňu stavebného konania.
- Po ukončení stavby predložiť porealizačné výskopisné a polohopisné zameranie križovania stavby s vodným v digitálnej forme (súbor *.dgn, *.dwg.).
- Upozorňujeme, že v zmysle zákona o vodách č. 364/2004 § 49 „správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov.

Dodržať podmienky Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s., Poprad vydané pod č. O-12410/2021 zo dňa 02.06.2021:

- Na trase pokládky telekomunikačného vedenia dôjde k stretu (súbehu a križovaniu) s verejným vodovodom v správe PVPS, a.s., Poprad..
- Pri prácach žiadame dodržiavať zákon o verejných vodovodoch verejných kanalizáciách č. 442/2002 Z.z., § 19 (pásma ochrany verejných vodovodoch kanalizácii), § 27 (ochrana vodovodov verejných vodovodov).
- Telekomunikačné vedenie (HDPE rúry, optické a metalické zemné káble), ktoré bude v súbehu s jestvujúcim vodovodným potrubím a všetky nadzemné objekty súvisiace s telekom vedením, požadujeme uložiť, resp. umiestniť, vo vzdialenosti najmenej 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia (merane vodorovne a kolmo)
- Pri nedostatku priestoru pre uloženie káblového vedenia v zemi v zastavanom území kontaktujte správcu vodovodu a po dohode dovoľujeme postupovať podľa STN 73 6005 (najmenej 0,40 m od vodovodu, merané vodorovne a kolmo). Neplatí to pre nadzemné objekty súvisiace s telekom. vedením, ktoré požadujeme umiestniť, vo vzdialenosti najmenej 1,5 m od vodovodu (merane vodorovne a kolmo).
- Pri križovaní vodovodu požadujeme navrhnuté optické vedenie uložiť do chráničky kolmo na vodovod a dodržať odstupovú zvislú vzdialenosť podľa STN 73 6005 (t.j. najmenej 0,20 m od vodovodného potrubia). Chránička má byť odolná voči mechanickému poškodeniu. Tiež nepoužívať PE rúry čiernej farby s modrými pruhmi. Dĺžka chráničky má byť v šírke pásma ochrany verejného vodovodu, minimálne však 2,0 m.
- Pred začatím prác na stavbe optickej siete požadujeme vytyčenie podzemných vedení v správe PVPS, a.s.. Vytyčenie budú realizovať pracovníci PVPS a.s. na základe objednávky.
- Ak investor trvá na uložení stavby v navrhovanej trase, ktorá nedodrží požadované vzdialenosti od verejného vodovodu, žiadame zabezpečenie vykonania preložiek verejného vodovodu na náklady investora v zmysle § 35 zákona č. 442/2020.
- Výkopové práce v blízkosti vodovodu požadujeme vykonávať ručne.
- Podvrtanie a mikrotunelovanie, požadujeme riadiť smerom od vodovodu nie smerom k vodovodu.
- Všetky dotknuté vodárenské poklapy aj skryté pod terénom požadujeme vyzdvihnúť do úrovne spevnenej plochy, resp. min. 0,10 m nad úrovňou nespevnenej plochy.
- Pri obnažení vodovodného potrubia žiadame pred zasypáním prizvať na obhliadku správcu podzemného vedenia, ktorý skontroluje stav potrubia a dodržanie podmienok Vodovod znovu zasypať len so súhlasom správcu.
- Požadujeme nahlásiť správcovi vodovodu začatie výkopových zemných prác najmenej 3 pracovné dni vopred pred ich realizáciou telefonicky alebo e-mailom.
- V prípade kontroly našich pracovníkov sa firma vykonávajúca výkopové práce alebo umiestnenie nadzemných objektov optickej siete musí preukázať týmto vyjadrením a platným stavebným povolením. V prípade pochybenia tohto vyjadrenia majú naši pracovníci právo pozastaviť práce do vykonania nápravy v zmysle tohto vyjadrenia.

- Súčasťou vyjadrenia je priložená mapa z GIS 1:1500, kde je informatívne zakreslený verejný vodovod v správe PVPS a.s.
- V trase zemného optického vedenia sa môže nachádzať vodovod alebo vodovodné prípojky, ktoré nie sú v našej správe. Podmienky styku optického vedenia s týmito vedeniami sú totožné ako pri styku s vedeniami v správe PVPS, a.s.
- Po skončení prác požadujeme vlastníkovi verejného vodovodu bezodplatne poskytnúť geodetické zameranie siete na CD nosiči vo formáte DGN alebo DWG, v súradnicovom systéme JTSK. Doklady doručiť na adresu: Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, alebo elektronicky na adresu: bartek@pvsas.sk.

Dodržať podmienky Okresného úradu Spišská Nová Ves, odboru starostlivosti o životné prostredie, uvedené vo vyjadrení č. OÚ-SNL-OSZP-2021/01439-002 zo dňa 02.06.2021:

- Odpady vzniknuté počas stavebných prác je držiteľ a pôvodca povinný zaradiť v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., v znení neskorších právnych predpisov ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Pri nakladaní s odpadmi je držiteľ a pôvodca povinný dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch a vyhl. MŽP SR č. 371/2015 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch:
- Pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch a všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva.
- Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady zo stavebných prác a demolačných prác podľa § 77 ods. 2 pre právnické alebo fyzické osoby – podnikateľ, je osoba pre ktorú sa tieto práce vykonávajú, pôvodca odpadu má povinnosť dodržiavať § 14 zákona o odpadoch.
- Odpady triediť podľa druhu a zhromažďovať na vyčlenenom mieste stavby.
- Zhodnotiť resp. zneškodniť vzniknuté odpady v súlade s hierarchiou a legislatívou odpadového hospodárstva.
- Viest' a uchovávať evidenciu o druhoch, množstve odpadu a nakladaní s ním a podľa množstva vzniknutých odpadov ostatných ako aj nebezpečných podať ohlásenie vzniku odpadov a nakladaní s ním za príslušný kalendárny rok v súlade s § 2 a 3 vyhlášky MŽP 366/2015 Z. z., v znení neskorších právnych predpisov.
- Požiadat' Okresný úrad Spišská Nová Ves OSŽP o vyjadrenie k vydaniu stavebného resp. kolaudačného povolenia, k žiadosti ku kolaudácii stavby doložiť doklady o zhodnotení resp. zneškodnení vzniknutých odpadov.

Dodržať podmienky Okresného úradu v Spišskej Novej Vsi, odboru starostlivosti o ŽP, uvedené v záväznom stanovisku č. OÚ-SN-OSZP-2021/009320-002 zo dňa 13.05.2021:

- Pri ručných výkopových prácach v blízkosti zelene zachovať maximálnu mieru opatrnosti a práce realizovať tak, aby neboli poškodené dreviny ani ich koreňový systém.
- Pri dočasnom zaťažení a stavebných výkopoch upozorňujeme na ustanovenia platnej STN 837010 Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.
- Pri realizácii samostatného výkopu - kde sa nachádzajú stromy a kry je potrebné o tom informovať správcu verejnej zelene o ďalšom postupe.
- Po ukončení výstavby dbať dôslednú úpravu územia, plochy dotknuté stavebnou činnosťou vrátiť do pôvodného stavu, nezastavané plochy zatravníť.

Dodržať podmienky VSD, a. s, Košice, uvedené vo vyjadrení č. 12071/2021/5101191764 zo dňa 03.08.2021 a vo vyjadrení č. 9580/2021/5101191764 zo dňa 04.06.2021:

- Upozorňujeme Vás, že v záujmovej oblasti sa nachádzajú nadzemné NN vo vlastníctve VSD, a.s. Zároveň Vás upozorňujeme na existenciu podzemných rozvodov (viď prílohy). V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných STN.
- V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického

vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných noriem STK.

- Pred začatím zemných prác v prípade potreby si objednajte vytýčenie káblov zaslaním objednávky a mapového podkladu s vyznačenou záujmovou oblasťou na e-mailovú adresu skripko_stefan@vsdas.sk, tel. 055 610 2792 - Ing. Štefan Škripko, alebo stolicny_peter@vsdas.sk, tel. 055 610 2213 - Ing. Peter Stoličný
- V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu.
- Odkryté vedenie musí byť ochránené proti mechanickému poškodeniu.
- Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 736005 Zmena a) tab. 1,2.
- Pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a. s. žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia a káblového lôžka, o čom bude urobený zápis v stavebnom denníku stavby. Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla. Kontakt na zástupcu našej spoločnosti: 055 6104566.
- Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla.
Kontakt na zástupcu : č.t. 055 610 2990, 055 610 4566.
- Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005.
- Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD a.s., prostredníctvom ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy nevidujeme.

Dodržať podmienky Mesta Spišské Vlachy, uvedené v stanovisku č. 1013/2021, zo dňa 18.05.2021:

- Pri križovaní miestnych komunikácií a chodníkov riešiť vedenie pretláčaním, aby sa nenarušila celistvosť komunikácií a chodníkov.
- V prípade vedenia trasy v chodníku – po rozobratí chodník a verejné priestranstvo uviesť do pôvodného stavu.
- Stavbu, výkopy a uvedenie do pôvodného stavu riešiť v spolupráci s Mestom Spišské Vlachy, po ukončení a obhliadke písomne odsúhlasiť stav chodníkov, komunikácií a priestranstiev.
- Priebeh inžinierskych sietí vyžiadať od príslušných správcov sietí.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

- neboli uplatnené námietky.

Stanoviská a rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy: - boli skordinované a sú zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestratí však platnosť, ak bude v tejto lehote začaté so stavbou.

Územné rozhodnutie je záväzne aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a účastníkov konania.

Správny poplatok za vydanie rozhodnutia bol uhradený v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 100,- €, podľa položky 59 písm. a) bod 2. sadzobníka správnych poplatkov.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ Východoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, zastúpený v konaní spol. M.S.Profi, s.r.o., so sídlom Ličartovce 2527, 082 03 Lemešany, podal dňa 07.07.2021 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby s názvom „Spišské Vlasy – úprava NN vedenia (AF4-OPT)“ – líniová stavba, na pozemkoch viacerých parciel – parc. č. KN C 2128/2 (KN E 97801/1), 2093/1, 2139/1, 2095/3, 2134/36, 2134/10, 2094, 2106/1, 2119, 1181, 1182/3, 1260 (KN E 90826, 90827, 90828, 90829), 2120 v kat. území Spišské Vlasy.

Začatie konania bolo oznámené všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy, v meste Spišské Vlasy bolo oznámenie doručené verejnou vyhláškou.

Stavebný úrad v prevedenom územnom konaní preskúmal predložený návrh a priloženú dokumentáciu z hľadísk, uvedených v § 37 a 38 stavebného zákona a zistil, že umiestnenie stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a že umiestnením stavby nebudú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. K výstavbe zaujali kladné stanoviská dotknuté orgány štátnej správy. Stavebný úrad upresnil na základe ich stanovísk podmienky realizácie stavby. Stanoviská dotknutých orgánov št. správy boli skordinované a sú zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

Preto bolo rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohoto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je sa v zmysle ust. § 54 možno odvolať v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Mesto Spišské Vlasy.

Rozhodnutie je preskúmateľné súdom (§ 70 zákona č. 71/1967 Zb. v platnom znení) po využití všetkých opravných prostriedkov.

Ľubomír Fifik, v.r.
primátor mesta


Príloha pre stavebníka:- overená PD stavby

Obdržia:


1. M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce 2527, 082 03 Lemešany
2. Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy
3. Ostatní účastníci konania t.j. právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté (§ 34 ods. 2 stavebné zákona) – verejnou vyhláškou vyvesenou po dobu 15 dní na úradnej tabuli a na internetovej stránke Mesta Spišské Vlachy
4. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepny závod Košice, Ďumbierska č. 14, 041 59 Košice
5. Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

Na vedomie:

6. Správa ciest KSK, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
7. Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP, Štefánikovo nám. 5, Spišská Nová Ves
8. Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikovo nám. 5, Spišská Nová Ves
9. Okresný úrad Košice, Pozemkový a lesný odbor, Štefánikovo nám. 5, Sp. Nová Ves
10. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, Košice
11. Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Elektrárenská 1, Spišská Nová Ves
12. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, odd. oblastného hygienika Košice, Hlavná 6, 040 01 Košice
13. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Brezová 30, Spišská Nová Ves
14. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad
15. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
16. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská č. 31, 042 91 Košice
17. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
18. Michlovský spol. s r.o., UC 3 Košice, Pri Hati 1, 040 01 Košice
19. Mesto Spišské Vlachy, odd. výstavby a ŽP, SNP 34, Spišské Vlachy
20. Mesto Spišské Vlachy – stavebný úrad

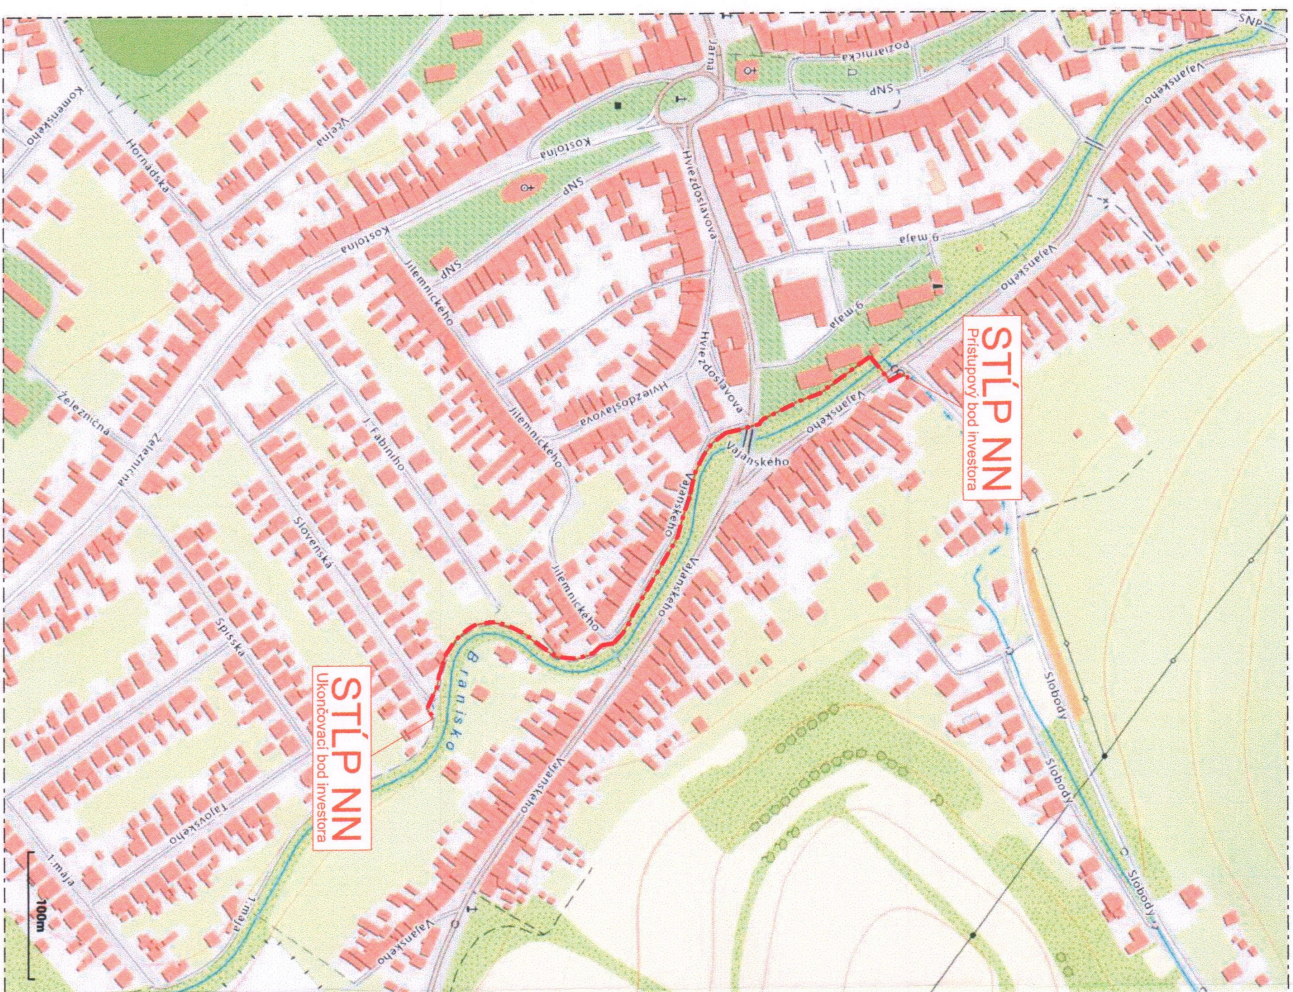

KLAD LISTOV:

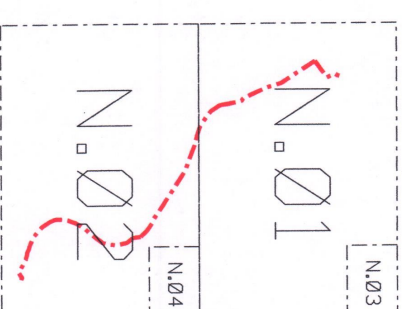

Schvárené za podmienok uvedených v re
hodnotu meste Spíšské Vlarchy - stavebný úrad
Číslo: 15051 v. s. 2021
dňa: 2021.05.20 podpis:

LEGENDA:

- Navrhovaná trasa VSD a.s.
- Zemná šachta
- Pasívna spojka
- Neriadene preťaženie
- Riadené preťaženie
- Preklopenie komunikácie

LEGENDA IS:

- Kanál (VVS)
- Vodovod (VVS)
- Nadzemné NN (VSD)
- Podzemné NN (VSD)
- Podzemné VN (VSD)
- Slovak Telekom - nezamerané
- Slovak Telekom - zamerané
- STL Plynovod (SPP)

POZNÁMKA:

Všetky inžinierske siete sú zakreslené informatívne!
Pred začatím výkopových prác je potrebné ich presné vytyčenie.
Pri ich súbahu a križovaní dodržať STN 730005.



Kreslí:	Ing. T. Bradáč	
Vypracoval:	Ing. T. Bradáč	
Kontroloval:	P. Jasník	
Zod. projektant:	Ing. T. Bradáč	
Názov akcie:	Spíšské Vlarchy - úprava NN vedenia (AF4-OPT)	Datum: April 2021
Oceň:	Mapa sístich vzťahov, Klad listov	Formát: 2 A4
Investor:	Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91, KE	č. zakázky:
		Stupeň: ÚR
		Mierka: SCH
		č. výkresu: 01